



BENZİNLİ JENERATÖR
KULLANIM KİLAVUZU

| GASOLINE GENERATOR
USER MANUAL

AB SERİSİ | AB SERIES

**AKSA JENERATÖR
AB PORTATİF SERİSİ KULLANMA KİLAVUZU
AKSA GENERATOR
AKSA AB PORTABLE SERIES USER MANUAL**

LÜTFEN BU KİLAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ; ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ İÇERİR.

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY; IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BENZİNLİ JENERATÖR / GASOLINE GENERATOR



ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı

No:10 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL

T: 444 4 630

e-mail: aksa@aksa.com.tr

YETKİLİ SERVİS / AUTHORIZED SERVICE

AKSA SERVICE & SPARE PARTS

Adres/Address: Murat Bey Beldesi

Güney Giriş Cad. No:8

34540 Çatalca / İstanbul

T: + 90 212 887 11 11

F: + 90 212 887 10 20

e-mail: aksa@aksaservis.com.tr

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	1
2. Garanti, Servis ve Ürün Kullanım Ömrü	1
3. Kullanıcının dikkat etmesi gereken hususlar (kullanım hataları)	2
4. Kullanım Bilgileri	2
4.1. Cihaz tanımı	2
4.2. Müşteri sorumlulukları	2
4.3. Paketten çıkışma uyarıları	2
4.4. Jeneratörün teslim alınması ve Taşınması	2
4.5. Jeneratörün çalışacağı yer	2
4.6. Toprak hattı bağlantısı	2
4.7. Yük	2
4.7.1. AC uygulaması	2
4.7.2. Aşırı yük	3
4.8. Çevre koruma önlemleri	3
4.9. Enerji tüketimi açısından jeneratörü verimli kullanma	3
5. Genel güvenlik tedbirleri	3
5.1. Yangını önlemek	4
5.2. Egzoz gazlarına karşı korunma	4
5.3. Haşlanmaya dikkat	4
5.4. Elektrik çarpması ve kısa devreler	4
5.5. Akü şarjı	4
5.6. Jeneratörü çalıştırmadan önce	4
6. Jene g atör Bilesen Parçalarının tanımları	5
7. Motor Yağı Özellikleri.....	6
7.1. Motor Yağı Seviyesi.....	6
7.2. Motor Yağ Degişimi.....	7
7.3. Motor Yağ Filtresinin Degisimi.....	7
8. Benzin.....	7
9. Çalıştırma öncesi kontroller	8
10. Motorun çalıştırılması	8
11. Motorun Durdurulması	10
12. Depolama Talimatları.....	10
13. Bakım Taimatları.....	10
14. Periyodik Bakım Çizelgesi	13
15. Teknik Özellikler	13
16. Dikkat edilmesi gereken hususlar - Emniyet	14
17. ELEKTRİK ÇARPMALARINA KARŞI İLK YARDIM	16

1. GİRİŞ

AKSA portatif jeneratörlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu işletim kılavuzu AKSA jeneratör setinizi doğru olarak nasıl kullanacağınızı ve bakım yapacağınızı size anlatır. Uygun işletimi temin etmek için jeneratör setini kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen okuyunuz. Jeneratörünüze en iyi çalışma koşullarında tutabilmek ve ömrünü uzatabilmek için bu talimatları takip ediniz. Takdirlerinizi veya sorunlarınızı bildirmek için satış firmamızla veya yetkili acentemizle temasma geçin.

Jeneratörünüzün bakım ve onarımı için eğitilmiş Aksa Servisleri yetkilidir.

Parça değişimiñlerinde orijinal parçaların kullanılması gereklidir.

Yetkisiz kişilerin jeneratörünüze yapacağı müdahaleler yada değişik parça kullanılması sonucunda oluşabilecek sorunlardan Aksa yetkili satıcı ve servisleri sorumlu tutulamaz.

Bu kılavuz AKSA benzinli jeneratör seti genel parçaları ile ilgilidir.

İkaz ve uyarılarla lütfen özel dikkat gösterin.

! İKAZ Bu ön ikazları uygun şekilde izlememek maddi hasara, ciddi yaralanmalara veya ÖLÜMLERE yol açabilir.

Bu jeneratörü çalıştırmadan önce bütün etiketleri ve kullanıcı kılavuzunu okuyunuz.

Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda işletiniz. Egzoz gazı zehirli karbon monoksit içerir ve ölümçül olabilir. Yakıt doldurmadan önce mutlaka motoru durdurunuz. Yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyiniz.

Saçılımış yakıt veya kaçakları kontrol ediniz. Kullanmadan önce temizleyin veya tamir ediniz.

Her türlü ateş kaynağını her zaman yakıt tankından uzakta tutunuz.

! İKAZ Eğer talimatlar izlenmezse ciddi yaralanmaların ve hatta ölümlerin olabileceği belirtir.

! UYARI Eğer talimatlar dinlenmezse ciddi yaralanmalara veya ekipmanın hasarına yol açabileceği belirtir.

AKSA benzinli jeneratör setini, kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde işletirseniz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Tersi halde, ciddi yaralanmalar ve ekipman hasarı olusabilir.

2. GARANTİ, SERVİS VE ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ

Bu kılavuzda belirtilen esaslara uyulması koşuluyla jeneratörünüz malzeme ve imalat hatalarına karşı (2) iki yıl Aksa Jeneratör garantisindedir.

Garanti süresi, ilgili yasalar gereği satışla birlikte başlar. Garanti Belgesi jeneratörünüz birlikte, satışı yapan Aksa Jeneratör bayısı tarafından doldurulup, kaşe basılacak ve size verilecektir. Lütfen garanti belgesini +90 212 651 60 40 numaralı faksa göndererek veya www.aksaservis.com.tr den giriş yaparak garanti sürecini başlatınız. Lütfen Garanti Belgenizi, garanti süresi içinde, yetkili servisin garanti işlemini yapabilmesi için saklayınız ve servis tarafından istendiğinde gösteriniz. Garanti koşulları Garanti Belgesi üzerinde açıklanmıştır.

Jeneratörler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ncı belirtilen minimum kullanım ömrü (10) on yıldır. Satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazın yedek parçasını ve servisini ücreti karşılığında sağlar.

Aksa Jeneratör yetkili servis listesini www.aksi.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

GARANTİ HAKKINDA

AKSA ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE GARANTİ ELDE ETMEK İÇİN SATIN ALMA MAKBUZ KANITINIZI SAKLAYINIZ.

EĞER GARANTİ SERVİSİNİN TALEP EDİLDİĞİ ZAMANDA İLK SATIN ALMA TARİHİNİN KANITINI TEDARIK EDEMİYORSANIZ GARANTİ TARİHİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÜRÜNÜN ÜRETİM TARİHİ KULLANILACAKTIR.

Herhangi bir Aksa Yetkili Servis Bayi garanti tamirlerini yapabilir. Garanti tamirlerinin çoğu rutin olarak yapılır, fakat bazen garanti servisi talebi uygun olmayabilir. Örneğin kötü kullanım, rutin bakımın eksikliği, sevkıyat, yükleme - boşaltma, depolama veya uygun olmayan kurulum sonucunda teçhizat hasar görmüşse garanti servisi uygulanmaz. Aynı şekilde, teçhizat üzerindeki seri numarası ve üretim tarihi sökülmüşse veya teçhizat üzerinde değişiklik veya modifikasiyon yapılmışsa garanti hükmüsüzdür. Garanti periyodu süresince Yetkili Bayi Servisi istendiğinde muayene yapar, normal kullanım veya hizmet altında kusurlu bulunan herhangi bir parçayı tamir eder veya değiştirir.

Bu garanti aşağıdaki tamir ve teçhizatı kapsamaz:

• Normal Aşırıma: Açık hava Güç Teçhizatı ve motorları, bütün mekanik aygıtlar gibi, iyi hizmet vermeleri için periyodik parçalara ve servise ihtiyaç duyarlar.

Bu garanti, normal kullanımın, bir parçanın veya teçhizatin ömrünü tüketmesi hali için geçerli değildir.

• Kurulum ve Bakım: Bu garanti, uygunsuz veya yetkisiz kurulum veya değiştirme ve modifikasiyon, kötü kullanım, ihmal, kaza, aşırı yükleme, aşırı hız, uygunsuz bakım, tamir veya depolama ve bunun gibi kanaatimizce performansını ve güvenilirliğini aksi yönde etkilemeye maruz kalmış teçhizat veya parçalara uygulanmaz. Bu garanti, ayarlamalar, yakıt sistemi temizliği ve engel (kimyasal, kir, karbon, kireç vs den kaynaklanan) gibi normal bakımı da kapsamaz.

• Diğer Hariç Tutmalar: Bu garanti, aşınan parçaları, örneğin motor yağı, o-ringler, filtreler, sigortalar, bujiler veya enjektörler vs, veya kazalar, kötü muamele, modifikasiyonlar, değiştirmeler veya uygun olmayan servis veya donma veya kimyasal bozulmalardan

kaynaklanan hasar veya arızalar garanti kapsamı dışında hariç bırakır. Bu garanti, üreticinin kontrolü dışındaki doğal afet ve diğer münbit sebeplerden kaynaklanan hataları kapsamaz. Ayrıca kullanılmış, islah edilmiş ve demonstrasyon teçhizatı olarak kullanılmış, şebeke elektriği yerine ilk güç olarak kullanılan teçhizat ve yaşam destek uygulamalarında kullanılan teçhizat kapsam dışındadır.

- Trifaze gruplarda, Monofaze yük beslemek amaçlı, tek faz üzerinden monofaze alınarak bu faza %30'dan fazla yüklenmesi sakincalıdır ve ürün garanti kapsamına çıkar.

3. KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GERAKEN HUSUSLAR (kullanım hataları)

Aşağıda yazılı hususlar, (jeneratörü) kullanım hatası kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumlar garanti kapsamına girmemektedir.

- Jeneratörün anı ve kalıcı olarak aşırı yükle yüklenmesi; Bu durumda jeneratörün voltaj regülatörü veya alternatörü yanmaktadır.
- Üç fazlı jeneratörün dengesiz yüklenmesi ve fazlardan birisinden nominal akımın üzerinde akım yüklenmesi; Bu durumda jeneratörün alternatörü yanmaktadır.
- Jeneratörün şebeke elektriğinin bulunduğu prize veya ekipmana bağlanması; Bu durumda jeneratör hasar görmektedir.
- Kalitesiz, kirli ve sulu yakıt kullanılması; Bu durumda motorun yakıt sistemi zarar görmektedir.
- Elektrik marşlı jeneratör gruplarında motoru çalıştırmak için uzun süreli marş yapılması; Bu durumda marş motoru hasar görmektedir.
- Elektrik marşlı jeneratör gruplarında kullanılan akünün uzun süre şarj yapılmadan bekletilmesi durumu; Bu durumda akü hasar görmektedir.

4. KULLANIM BİLGİLERİ

4.1. Cihaz Tanımı

Bu ürün, alternatif elektrik güç kaynağı sağlayan bir jeneratördür.

4.2. Müşteri sorumlulukları

- Kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları okuyunuz ve yerine getiriniz.
- Jeneratörü kullanırken kullanıcı kılavuzunda belirtildiği gibi düzenli bakım programına uyunuz.

4.3. Paketten Çıkarma Uyarıları

Jeneratör kurulum için hazır bir şekilde sevk edilir. Düşürme, çarpma, vs ile hasar vermekten kaçınınız.

4.4. Jeneratörün teslim alınması ve Taşınması

Jeneratörünüzü teslim aldığınızda cihazın tam ve iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Jeneratörün dikkatle taşınması gereklidir. Cihaz hemen kullanılmayacaksas bir depoya, zarar görmeyeceği uygun bir şekilde konulabilir. Jeneratör ağırlığı teknik özellikler tablosunda verilmiştir.

ÖNEMLİ: Teslimat sırasında herhangi bir eksiklik veya hasar tespit edilirse teslimati yapan kişiye bütün hasarları nakliye makbuzu üzerine not ettiriniz ve imzasını attırınız. Eğer kayıp veya hasarlı teslimattan sonra fark edilirse hasarlı malzemeleri ayıriz ve nakliyeci ile şikayet prosedürleri için temasla geçiniz. Kayıp ve hasarlı parçalar garanti kapsamında değildir.

Grup ağırlığı, grup etiketinde de mevcuttur. Jeneratörü metal şasesinden, tutarak taşıyınız, gerekli durumlarda 2 kişi ile kaldırıp taşınmalıdır.

4.5. Jeneratörün çalışacağı yer

Jeneratör açık havada dışında kurulmalıdır. Egzoz gazlarının birikebileceği ve potansiyel olarak oturulan bir binaya girebileceği veya emilebileceği bir yere jeneratörü KURMAYINIZ. Jeneratörünüzü, jeneratörün ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta yatay ve düzgün bir zemine yerleştiriniz. Jeneratörün tüm eksenleri eğimi 10° geçmemelidir.

Jeneratörünüzü kötü hava koşullarından korunaklı, temiz ve iyi havalandırılan bir yere yerleştiriniz.

Jeneratörünüzü çevreye ve insanlara zarar vermeyecek bir yere yerleştiriniz.

Nesneler ile jeneratör arasında en az 1,5 metre mesafe bırakınız.

4.6. Toprak hattı bağlantısı

Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için jeneratörünüzü toprak hattına bağlamadan çalıştmayınız. Toprak hattı bağlantısı, aynı zamanda elektrikli cihazların yadığı statik elektriği de toprağa aktarır.

Toprak hattı bağlantısı için; 10 mm² kesitli bakır bir kablonun bir ucunu jeneratör şasesine bağlayınız. Kablonun öteki ucunu toprağa gömülü bakır veya piring bir çubuga tutturunuz.

UYARI: Jeneratörünüzün toprak hattını borulara bağlamayınız. Borularda gaz gibi yanıcı madde varsa, kısa devre durumunda yanım yada patlama söz konusu olabilir.

4.7. Yük

- 2 veya fazla makineyi aynı anda başlatmayınız. Birer birer başlatınız.
- 3 fazlı jeneratörlerde yükü her bir faza dengeli şekilde dağıtınız..

UYARI

4.7.1. AC Uygulaması

- 1)** Jeneratör setinin nominal hızda çalıştığından emin olunuz, yoksa AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) zorlanmış ikaz üretecektir. Eğer çalışma bu koşullar altında uzun sürecekse, AVR yanacaktır.
- 2)** Jeneratör çıkış şalterini devreye verdikten sonra kontrol paneli üzerindeki voltmetreyi gözlemleyiniz, voltmetre tek faz jeneratör seti için $230V \pm 5\%$ ($50Hz$)'ı üç faz jeneratör seti için $400V \pm 5\%$ ($50Hz$)'ı göstermelidir, daha sonra yükleme yapılabılır.
- 3)** Cihaz yüklerini jeneratör setine sırayla bağlayınız. Motor yükü bakımından öncelikle büyük güçteki elektrik motoru bağlanmalı ve sonra hafif yük motorları bağlanmalı. İşletme yanlışsa, jeneratör seti yavaşlayacak veya birdenbire duracaktır. Jeneratör setini derhal yüklerden kurtarmak gereklidir ve ana şalteri devre dışı yapınız ve kontrolleri gerçekleştiriniz.
- 4)** Üç fazlı jeneratör seti; işletme sırasında üç faza gelen yükleri dengeleyiniz. Toleranslar eğer 20% 'yi aşarsa motoru kontrol için durdurunuz. Toleransın üç faz arasında 20% 'den az olmasını sağlayınız.
- Her faz için yük nominal yükün altında olmalı ve akım da nominal akımının altında olmalı.
 - Üç fazlı asenkron motorları başlatma ile ilgili olarak öncelikle ağır yük motorlarını başlatınız ve sonra hafif yük motorlarını başlatınız.

4.7.2. Aşırı yük

Jeneratör sürekli çalışıyorsa, etiketinde belirtilen çalışma yükünü (amper veya watt olarak) aşmayıınız. Jeneratörün bağlantılarını yapmadan ve çalıştırmadan önce, jeneratörün besleyeceği tüm elektrik cihazlarının (etiketlerinde belirtilen) elektrik gücünü (amper veya watt olarak) toplayınız. Bulunan değerin jeneratörün kapasitesini aşmaması gereklidir. Eğer bulunan değer jeneratör kapasitesinin üzerindeyse en gereksiz cihazlar devreden çıkartılmalıdır. Eğer bu yapılmıyorsa mevcut jeneratörün yerine uygun kapasitede jeneratörle değiştirilmesi gereklidir.



- Eğer devrelerin aşırı yüklemesi AC devre koruyucu şalter devreyi açarsa, devredeki elektrik yükünü azaltın ve işletme devam etmeden önce birkaç dakika bekleyiniz.



- Eğer yük altında çalışan elektrikli cihazlar (testere, matkap vb. gibi) etikette belirtilen değerin üzerinde güç harcarlar. Örneğin, çok sert bir metali kesen bir testere etikette yazan değerin 3-4 katı güç gerektirir. Jeneratörün gücü belirlenirken bu durum dikkate alınarak seçim yapılması uygun olacaktır.

4.8. Çevre Koruma Önlemleri

Çevreyi rahatsız etmemek ve gürültü kirliliğine neden olmamak için jeneratörü çalıştıracağınız yeri seçerken dikkatli olunuz. Jeneratörü olabildiğince çevreyi daha az rahatsız edeceğini, sesin yanğı yapmayacağı yerlerde kullanınız. Eğer böyle bir ortam sağlanamıyorsa, gerekli hallerde ses yalıtımı yapılabilir.

Motorun yağını yere ya da atık su kanalına değil uygun bir kaba boşaltınızı ve biriktiriniz. Yağ tedarik firmasından atık yağların toplanması hakkında bilgi alınız ve ilgili yere teslimini sağlayınız. Petrol türevlerinin (yağ, yakıt) toprak, akarsu ve deniz ile teması durumunda toprak, akarsu ve deniz kullanılamaz duruma gelmektedir.

Jeneratörün ağaçlık veya çalılık bir alanda kullanılması halinde yangın tehlikesi olabilir. Bunu önlemek için Jeneratörün çevresi dikkatle temizlenmelidır.

Kullanım zamanı dolmuş veya hasar gören aküler, akü tedarikçinize teslim ediniz. Akülerin geri dönüşümü yapılabilmekte ve zehirli atıkların; asit, kurşun gibi maddelerin doğaya karışması engellenmelidir.

Ambalaj atıklarını (Karton, naylon); Belediyelerin geri dönüşüm tesislerine teslim ediniz.

4.9. Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

Yakit tüketiminin (enerji tüketiminin) verimli olması:

- Jeneratör rutin bakımlarının zamanında yapılması
- Benzinli motorun karbüratörünün, bujsisinin ve hava filtresinin temiz olması
- Motorun supap ayarlarının zamanında yapılması
- Müşteri yüklerinde kullanılan lambaların tasarruflu tip, fan ve pompaların bakımlı olması

Yukarıda yazılı özelliklerin yerine getirilmesi durumunda, yakıt tüketiminin verimli ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacaktır

5. GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Jeneratör kullanım bilgisi olmayan kişilerin jeneratörü çalıştırmasına izin vermeyiniz. Jeneratör dururken ve çalışırken çocukların jeneratörü kurcalamalarına izin vermeyiniz. Çocuklar için tehlilik olabilir ve jeneratörün zarar görebilir.

Hayvanların jeneratörün yanına yaklaşmasını engelleyiniz. Hayvanlar için tehlikeli olabilir ve jeneratörünüz zarar görebilir.

Jeneratörün kullanımı ile ilgili konularda standartlar ve yerel düzenlemelere öncelikle uyulmalıdır.

5.1. Yangını önlemek için

Motor çalışırken yakıt tankına yakıt eklemeyiniz.

Taşan yakıtı temiz bir bezle silin. Patlayıcı ve diğer yanıcı maddeleri jeneratörden uzakta tutunuz, bu malzemelerin bulunduğu ortamlarda jeneratörü çalıştırmayın.

- Yangını önlemek için ve uygun havalandırmayı sağlamak için işletim sırasında jeneratör setini binalardan ve diğer ekipmandan en az bir buçuk metre uzakta tutunuz.
- Jeneratör setini düz bir yüzeye çalıştırınız.

5.2. Egzoz gazlarına karşı korunmak için

Egzoz gazları sağlığa zararlı yüksek oranda zehirleyici karbon monoksit gazi ihtiva eder. Havalandırma koşullarına uyulması gereklidir. Aksi halde ölüme neden olabilir.

Jeneratör setini kapalı alanlarda veya kötü havalandırılan yerlerde kullanmayın. Eğer jeneratör setini kapalı alanda kullanmak gerekiyse, uygun havalandırma sağlandığından emin olunuz.

5.3. Haşlanmamaya dikkat ediniz

Motor çalışırken veya durdurduktan kısa süre sonra susturucu ve motor gövdesi çok sıcaktır, yanık oluşmaması için bu parçalara dokunmayın.

5.4. Elektrik çarpması, kısa devreler

Jeneratör çalışırken yüksek gerilim üretir. Bu nedenle ilgili yasa ve düzenlemelere titizlikle uyulmalıdır.

Elektrik çarpmalarını veya kısa devreleri önlemek için elleriniz ıslakken jeneratör setine dokunmayın. Jeneratör seti suya dayanıklı değildir, bu yüzden yağmur, kar veya su sıçramalarına maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.

Jeneratör setinin ıslak yerde kullanımı işletim sırasında kısa devrelere ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.

- Arızalı aygıtlardan elektrik çarpmasını önlemek için jeneratör seti topraklanmalıdır. Jeneratör grubu, kuvvet kablosu vasıtıyla işletme topraklama sistemine bağlantısını yapınız.
- Bağlantılarda, standartlara uygun esnek kauçuk kaplı kablolar kullanılmalıdır.
- Jeneratör elektrik şebekesi gibi başka bir elektrik kaynağına bağlanmamalıdır.



UYARI

- Ev veya işyerlerinde kullanılan bir çok elektrikli cihazlar, bünyesinde bulunan elektrik motoru nedeni ile ilk çalışma esnasında yaklaşık 10-15 saniye süresince nominal gücünün yaklaşık 3 katı ek güçe ihtiyaç duyalar. Jeneratör gücünü astığınız durumlarda AC devre kesici elektriği keserek koruma yapacaktır. Bu durumda jeneratörünüzü durdurunuz. Güç kontrolünü yaptıktan sonra tekrar çalıştırınız.
- Her bir priz için belirlenmiş akım limitini aşmayın.
- Jeneratör setini ev veya iş yerindeki herhangi bir prize doğrudan bağlamayınız. Bu, jeneratör setine ve evdeki elektrikli aygıtlara hasar verebilir. Jeneratör ile şebeke elektriğini kutup değiştirici paket şalter kullanarak sisteme bağlayınız.
- Jeneratörü toprak hattı bağlantısı yapılmadan çalıştmayınız. Bütün elektrik kablolarının sağlam ve bağlantılarının uygun olduğunu emin olunuz.

5.5. Aküyü Şarj Ederken (elektrik marşlı gruplar için)

Akü elektroliti sülfürik asit içermektedir. Gözlerini, cildinizi ve elbiselerinizi koruyunuz. Temas halinde, su ile yıkayıp ve hemen tıbbi yardım alın, özellikle gözleriniz etkilendiye.

Akü yüksek şiddette patlayıcı olabilen hidrojen gazı üretmektedir. Akünün yakınında sigara içmeyiniz veya alev ve kivilcimleri yaklaştırmayınız, özellikle şarj ederken.


Aküyü tam olarak havalandırılan bir yerde şarj edin.

5.6. Jeneratör setini çalıştırmadan önce

- Motor yağı seviyesini kontrol ediniz.
- Yakıt seviyesini kontrol ediniz. Yakıt dolumu esnasında mutlaka jeneratörü durdurunuz.
- Motor üzerinde, yağ, yakıt sıvıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün şarj durumunu kontrol ediniz.
- Nesneler ile jeneratör arasında en az 1,5 metre mesafe bırakınız..

6. JENERATOR BILESEN PARCALARININ TANIMI

1. Yakıt tankı
2. Yakıt tank kapağı ve göstergesi
3. Yakıt açma-kapama valfi
4. Yakıt filtresi
5. Motor çalışma-durdurma anahtarları (OFF, RUN, START)
6. AC soket
7. AC devre kesici
8. Yağ boşaltma tapası
9. Yağ doldurma tapası
10. Yağ çubuğu
11. Yağ filtresi (AB 100ME, AB 100TE)
12. Manuel çalışma tutamağı
13. Ateşleme bujisi
14. Marş motoru
15. Jikle kolu
16. Karburatör
17. Susturucu
18. Hava temizleyici
19. Akü

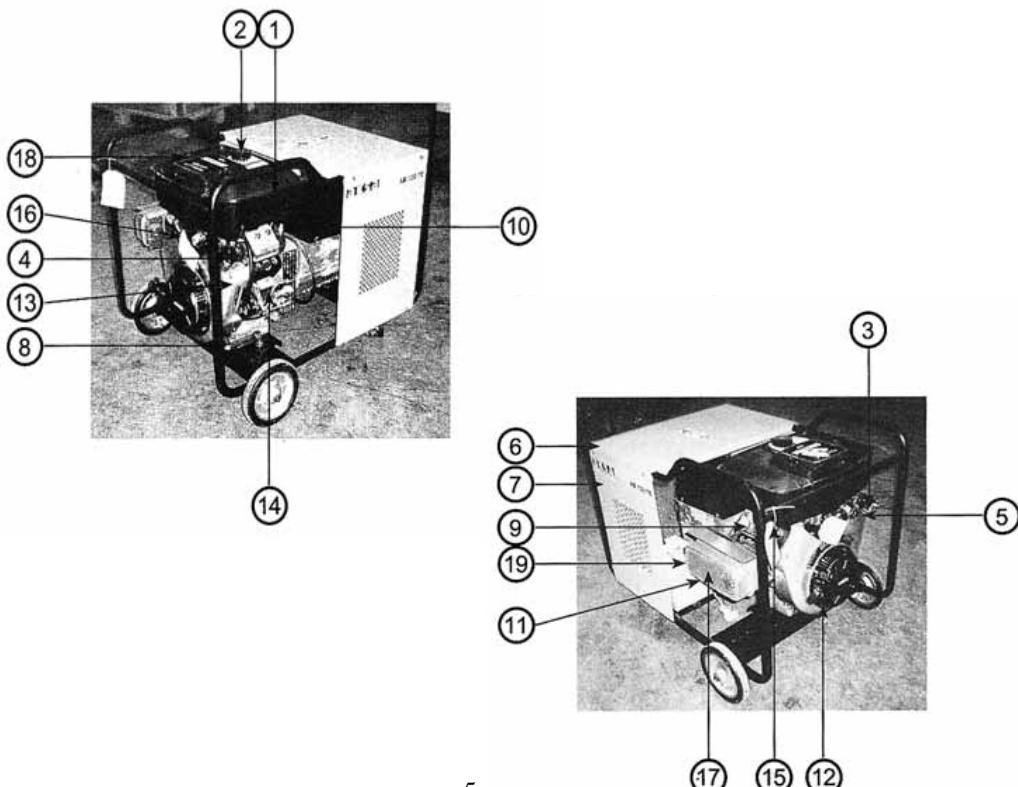


7. MOTOR YAĞI OZELLİKLERİ

API (American Petroleum Institute) servis sınıfı SC, SD, SE, SF veya SG olan yüksek kaliteli deterjan yağı kullanın. Başka yağların kullanılması ya da yağ değiştirme sürelerinin tavsiye edilenden daha uzun tutulması motora zarar verebilir.

Yağ kapları üzerindeki bir logo ya da simge API Servis Sınıfını ve SAE viskozite derecesini gösterir.

Bölgennizdeki mevsim sıcaklıklarına dayalı olarak bir viskozite derecesi seçmek için çizelgeyi kullanın.

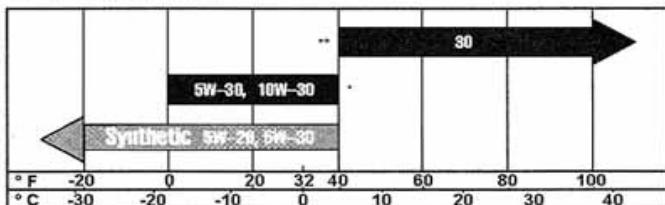


4°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çöktü-viskozite yağlarının (10W-30 vb.) kullanılması yüksek yağı sarfiyatına ve olası motor hasarına neden olacaktır. Eğer bu yağı tiplerini kullanıyorsanız, yağ seviyesini sık sık kontrol edin.

SAE 30 yağı, 4°C'nin altında kullanılırsa, yetersiz yağlama nedeniyle sert startlama ve olası motor silindir hasarına neden olacaktır.

7.1. Motor yağı seviyesi

Motor yağı seviyesini motor yağı çubuğuyla kontrol edin.

1. Motoru durdurun, düz ve soğuk olduğundan emin olun. Yağın kartere boşalması için zaman geçmesini sağlamak üzere soğumasına izin verin.
2. Çubuğu çekmeden önce, etrafındaki alanı temizleyin.
3. Çubuğu çekin; yağı silin. Çubuğu borunun içine tekrar sokun ve aşağı kadar bastırın.
4. Çubuğu çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi çubuk üzerindeki "FULL" işaretine kadar olmalı, bu işaretin aşmamalıdır.
5. Eğer yağ seviyesi düşükse, çubuk üzerindeki "FULL" işaretine kadar uygun tipte yağ ekleyin. Sonra tekrar kontrol edin.
6. Motoru çalıştırmadan önce çubuğu ve yağ dolum kapağını iyice sıkıştırın.

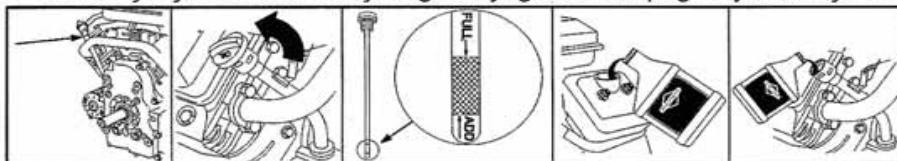



DİKKAT:

Eğer motor yağı seviyesi "L" sınır çizgisinin altında ise asla jeneratörü çalıştırın.



DİKKAT:

Yağ koyarken, jeneratör düz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Aşırı doldurulması, yağ sıcaklığının tehlikeli seviyeye çıkmasına neden olacaktır. Eğer çok az yağ eklenirse, ciddi motor hasarı meydana gelebilir.

7.2. Motor yağı değişimi

İlk 8 saatlik çalışmadan sonra yağı değiştirin. Daha sonra, her 50 saatlik çalışmadan sonra yağı değiştirin. Eğer motor ağır yük altında ya da yüksek ortam sıcaklıklarında çalıştırılıyorsa, yağı 25 saat sonra değiştirin.

1. Boşaltma tapasını çıkarın ve motor sıcakken yağı boşaltın.
2. Boşaltma tapasını yerine takın.
3. Çubuğu çıkarın ve tavsiye edilen kalitede yeni yağı doldurun.
4. Yeni motor yağını yağ doldurma deliğinden dışarıya yağı akıncaya kadar koyun.
5. Yağ doldurma tapasını takın ve sıkıştırın.



7.3. Yağ Filtresinin Değişimi (Yalnız AB 110TE ve AB 110ME modelleri için)

Her 100 saatlik çalışmadan sonra yağ filtresini değiştirin. Yağı boşaltın ve kullanılmış yağ filtresini çıkarmadan önce yeni yağı koyun. Yenifiltreyi takmadan önce, yağ filtre contasını yeni, temiz yağ ile hafifçe yağlayın. Conta yağ filtre adaptörüyle temas edinceye kadar elle sıkıştırın. $\frac{1}{2}$ Veya $\frac{3}{4}$ tur daha fazla sıkıştırın.

8. BENZİN

Aksa, en az 85 pompa oktanlı ((R+M)/2 yöntemi) hiç alkol içermeyen kurşunsuz benzin kullanmanızı tavsiye eder. Alkol içermeyen normal kurşunlu benzin de kullanılabilir. Kurşunsuz benzin ile etanol (etil alkol) karışımıları bazı yerlerde ticari olarak satılmaktadır. Bu karışımalar kullanılabilir; yalnız şu şartla ki, bunlar % 5'den fazla etanol içermemelidirler. Kullandığınız benzin-ethanol karışımının, herhangi bir alkol içermeyen kurşunsuz benzin için tavsiye edildiği gibi en az 85 pompa oktana sahip olduğundan emin olun.

Metanol için ortak çözüçüler ve korozyon inhibitörleri içerseler bile, METANOL içeren benzinler kullanmayın (metil ya da ağaç alkolü) böyle yakıtların kullanımından kaynaklanan yakıt sistemi arızası ve performans sorunları Aksa'nın sorumluluğunda değildirler ve sınırlı garanti kapsamına girmemektedirler.

⚠ UYARI:

Benzin son derece yanıcı ve zehirlidir. Yakıt doldururken daima aşağıdaki önlemlere uyun.

- Aşırı doldurmayın. Yakıt genleşmesi için yakıt tankında yer bırakın.
- Yakıt dolumunu iyi havalandırılmış bir yerde yapın.
- Sigara içmeyin ve çiplak alevlerden ve kırılcılardan uzak durun.
- Yakıtı dökmemeye dikkat edin. Eğer dökerseniz, hemen temizleyin.
- Motoru kapatın ve sıcak motor üzerine yakıt dökmekten kaçının.
- Benzinin deriyle uzun süre temas etmesinden ve solunmasından kaçının.
- Emniyetli bir yerde yakıt doldurun. Jeneratörü çalışma yerinden en az 3 metre (10 ft) uzağa taşıyın. Yakıt tankında oluşmuş olabilecek herhangi bir basıncı salıvermek için yakıt tank kapağını yavaşça açın. Motoru yeniden çalıştırmadan önce jeneratörü çalışma yerine geri götürün.


⚠ DİKKAT:

- Daima yeni benzin kullanın. Uzun süre yakıt tankında tutulan benzin vernik ve zamk oluşturarak motora hasar verebilir.
- Yakıt katkı maddeleri ya da özel startlamayı kolaylaştıran sıvılar kullanılmamalıdır; çünkü contalar ve diğer kauçuk bileşim hasar görebilir.

9. CALISTIRMADAN ONCE

Motoru başlatmadan önce yakıt açma-kapama valfini $\frac{1}{4}$ tur kadar saat yönünün tersine doğru döndürün.

Eğer motor karburatör tipi durdurma şalterine sahipse, çalıştırmadan önce I'ya (RUN) basın.

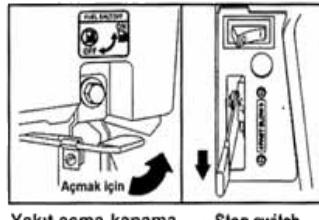

Yakıt açma-kapama
valfi

Stop switch
Açmak İçin

10. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Motoru çalıştırmak için:

1. Bir kabloyu toprak terminaline ve harici bir toprak kaynağına bağlayarak jeneratörü topraklayın.

⚠ UYARI:

Eğer cihaz arızalıysa ya da kullanım sırasında arızalanırsa elektrik çarpmasını ya da jeneratörün hasar görmesini engellemek için jeneratör topraklanmalıdır.

2. Yağ ve yakıt seviyesini kontrol edin.
3. Jeneratöre bağlı bir yük var ise bağlantısını kesin.
4. Gaz kelebeği kontrolünü (eğer var ise) RUN ya da FAST konumuna getirin.
5. Jikle kontrolünü CHOKE ya da START konumuna getirin.


Manuel çalışma mekanizması:

6. İpi resimde gösterildiği gibi kavrayın ve karşı direnç hissedinceye kadar yavaşça çekin. Sonra, karşı direnci yok edecek şekilde, geri tepmeyi engellemek ve motoru çalıştırırmak için ipi hızla çekin. Eğer gerekirse, jikle kapalıken ve gaz kelebeği kontrolü FAST pozisyonundayken işlemi tekrarlayın. Motor çalıştırında, FAST pozisyonunda çalışırın.



Elektrik starter:

7. Motoru çalıştırırmak için anahtarı döndürün. Eğer gerekirse, gaz kelebeği kontrolü FAST pozisyonundayken işlemi tekrarlayın. Motor çalıştığında, FAST pozisyonunda çalışırın. Marş süresini uzatmak için kısa başlangıç döngülerini (dakika başına 15 saniye) kullanın. Uzun süre marşlama marş motora zarar verebilir.
8. Motoru ıssıktan sonra, jikle kolunu yerine döndürün.
9. Jeneratöre herhangi bir elektrik cihazı bağlamadan önce motorun en az 1 dakika çalışmasına izin verin.

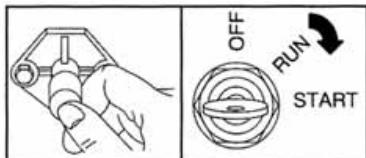

UYARI:

Sıcak motor ya da sıcak egzost borusuna dokunmayın; aksi takdirde yanabilirsiniz.

Jeneratör'ün kullanılması



DİKKAT:

Herhangi bir elektrikli ekipmanın voltaj değerinin, jeneratör üzerindeki plakada yazılı değere uymasına dikkat edin.

11. MOTORUN DURDURULMASI


Motoru durdurmak için:

1. Bağlı olan herhangi bir elektrik cihazının bağlantısını kesin.
2. Motorun yaklaşık 2 dakika çalışmaya devam etmesini sağlayın.
3. Motoru durdurmak için jikle kolunu CHOKE' ye getirmeyin. Geri ateşleme ya da motor hasarı meydana gelebilir. Gaz kelebeğini SLOW pozisyonuna getirin ve sonra külübüör şalterini **0** (STOP) konumuna doğru itin ya da anahtarı, eğer varsa, OFF yazısına doğru çevirin. Jeneratör kullanılmadığı zaman ya da başında biri bırakılmadığında anahtarı daima marştan çıkarın.
4. Yakıt açma-kapama valfini kapatın.



DİKKAT:

Motoru asla birden bire durdurmayın. Bu durum hızlı ısı birikmesine ve motorun ciddi şekilde hasar görmesine neden olacaktır.

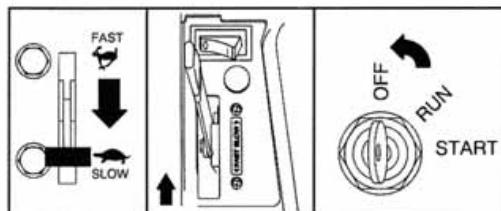


12. DEPOLAMA TALİMATLARI

1. Tanktaki bütün yakıtı boşaltın ve yakıtın tamamen bitmesinden dolayı duruncaya kadar motoru çalıştırın.
2. Motor sıcak durumdayken, yağı karterden boşaltın. Tavsiye edilen yeni yağla doldurun.
3. Ateşleme bujisini çıkarın ve silindirin içine yaklaşık 30 ml motor yağı koyun. Ateşleme bujisini yerine takın ve yağı dağıtmak için volanı yavaşça çevirin.
4. Silindir, silindir kafası kanatları, üfleyici yuvası, döner siper ve susturucu bölgelerindeki kiri ve süprüntüyü temizleyin.
5. Jeneratörü dik konumda, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde üzerine bir örtü yerleştirerek saklayın.

13. BAKIM TALİMATLARI


⚠ Motorun kazayla çalışmasını önlemek için:

Motora servis yaparken, ateşleme bujisinin kablolarını çıkarın ve akünün negatif kutup başı bağlantısını çıkarın.



Hava temizleyici

1. Kapağın iki tarafındaki klipslerin halkalarını açın ve kapağı çıkarın.
2. Ön temizleyiciyi dikkatlice sürerek kartuştan çıkarın. Ön temizleyicinin servis işlemini yapmak için, sıvı deterjan ve su içinde yıkayın. Temiz bir bez içinde sıkarak kurulayın. Motor yağıyla doygunlaştırın. Bütün fazla yağı almak için temiz, emici bez içinde sıkın. Eğer fazla kirli ya da hasarlıysa değiştirin.
3. Düğmeyi ve kartuş plakasını çıkarın. Karburatörün içine herhangi bir pislik girmesini engellemek için kartuşu dikkatlice çıkarın. Kartuşun servis işlemini yapmak için, düz bir yüzeye hafifçe vurarak temizleyin. Kartuşu yağlamayın. Eğer çok kirliyse ya da hasarlıysa değiştirin.

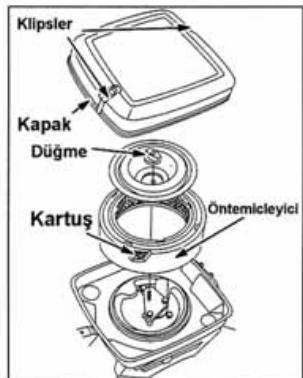

Not:

Kartuşu temizlemek için kerosen gibi petrol ürünü çözücüler ya da basınçlı hava kullanmayın. Bunlar kartuşun bozulmasına neden olacaklardır.

4. Kartuşu, kartuş plakasını ve düğmeyi yerine takın.
5. Ön temizleyiciyi kartuşun üzerine monte edin.
6. Kapağı yerine takın ve klipsleri gövdeye tutturun.


Motoru ve parçaları temiz tutun

Pisliği ve kalıntıları bir bezle ya da fırçayla alın. Güçlü su püskürterek temizlemeyin, çünkü su yakan sistemini kirletebilir.

Hararetin neden olabileceği motor hasarını engellemek için, her gün (eğer gerekirse daha sık) manuel çalışma mekanizmalı motor üzerindeki parmak kılavuzunda veya elektrik startlı motor üzerindeki döner siperlikteki ot, çerçöp ve pisliği temizleyin.


Cihazın pürüzsüz çalışmasını sağlamak için, regülatör bağlantısı, yaylar ve kontrol elemanları üzerinde kalıntı oluşmamasını sağlayın.

Her gün ya da daha sık bir şekilde, motoru çalışmadan önce, susturucu bölgesindeki bütün otları ve yanıcı kalıntıları temizleyin.



Ot ya da çerçöp hava soğutma sistemini tıkayabilir.
Harareti ve motorun hasar görmesini engellemek
için resimde gösterilen bölgeyi temizleyin.

Tüm pisliklerden,
temizleyin



Ateşleme bujisini değiştirin.

Bujiyi kontrol etmek için sadece Briggs & Stratton


Fuleer çakısını kullanın.

Yakıt filtresini her yıl değiştirin.



Akü

Akü çözeltisi daima MAX ve MIN seviye çizgileri arasında tutulmalıdır. Eğer seviye MIN seviye çizgisinin altına düşerse, sıvı seviyesi MAX seviye çizgisine ulaşınca kadar SADECE SAF SU ekleyin.



UYARI

Akü asidi zehirli ve aşındırıcıdır. Gözlerle, deriyle, elbiselerle ve boyanmış yüzeylerle temas ettirmekten kaçının. Eğer akü asidi, bunlardan herhangi biriyle temas ederse, söz konusu yeri hemen bol miktarda suyla yıkayın.

DİKKAT

Akü başlarını (terminallerini) çıkarırken, önce negatif terminali, sonra pozitif terminali çıkarın. Akü başlarının bağlantısını yaparken, önce pozitif terminali, sonra negatif terminali bağlayın.

Motor bir ay ya da daha uzun süre kullanılmayacağı zaman, aküyü çıkarın ve serin ve karanlık yerde saklayın.

14. PERIODIK BAKIM CIZELGESI

Jeneratörünüzün düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması önemlidir. Aşağıdaki çizelgeye uyın. Belirtilen her süre aralığında, söz konusu servisi gerçekleştirsiniz.

Yapılacak servis	Aralık					Yıllık
	Her 8 saatte veya günlük	Her 25 saatte	Her 50 saatte	Her 100 saatte		
Yağ seviyesini kontrol edin	*					
Yağı değiştir *			*	/ Not 1		
Yağ filtresini değiştirin *					*	
Ön temizleyiciyi temizle		*	/ Not 2			
Hava temizleyici kartuşu temizle				*	/ Not 2	
Soğutma sistemini temizle				*	/ Not 2	
Ateşleme bujisini temizle						*
Aküyü kontrol edin			*			
Yakit filtresini temizle						*
Valf aralıklarını kontrol edin						*

* İlk 5 saatlik çalışmadan sonra yağı değiştir, daha sonra her 50 saatten sonra yağı değiştir.

Not 1: Aşır yük altında veya yüksek sıcaklıklarda çalışıyor ise 25 saatte bir yağı değiştirin.

Not 2: Tozlu koşullarda ya da havayla taşınan pıstiklerin mevcut olduğu hallede daha sık temizleyin. Eğer çok kirilse, hava temizleyici parçalarını değiştirin.

15. TEKNİK ÖZELLİKLER

GRUP MODELİ	AB 30M	AB 110ME AB 110MEK	AB 110TE AB 110TEK
Vanguard Tip	INTEK	350447	350447
Tipi	OHV, Dört Zamanlı, Hava Soğutmalı		
3600 d/dk da Güç	5,5 HP	18 HP	
Start Sistemi	Manuel (ip çekme mekanizmalı)		Elektrikli (Akü dahil)
Yakit Cinsi	Kurşunsuz veya Süper Benzin		
Yakit Tank Kapasitesi	4 L	16 L / 22L	16 L / 22L
%50 Yükte, Tank ile Çalışma Süresi	1 sa. 3 dk	4 sa. 50 dk 6 sa. 39 dk	4 sa. 50 dk 6 sa. 39 dk
Yağ Kapasitesi	0,6 L	1,7 L	1,7 L
Nominal Çıkış Gücü	2kW	8kW	8kW/10kVA
Voltaj, Tek /Üç faz		230 V	230/400 V
Nominal Akım	8,7 A	34 A	14 A
Maksimum Çıkış Gücü	2,4kW	8,8kW	8,8kW/11kVA
Tipi	Kendinden İkazlı		
Faz Sayısı	Tek Fazlı	Tek Fazlı	Üç Fazlı
Boyutlar; BoyxEnxYük.	Açık Tip Kabinli Tip	64x45x59cm -	91x74x75cm 98x62x90cm
Grup Ağırlığı	Açık Tip Kabinli Tip	43 kg -	122 kg 195 kg
			117 kg 195 kg

16. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - EMNİYET

I Genel

Jeneratör doğru kullanılması halinde tamamen güvenli olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bununla birlikte güvenlik sorumluluğu jeneratörü kuran, işleten ve bakımını yapan kişilere aittir. Eğer belirtilen güvenlik önlemleri uygulanmış ise kaza ihtimali çok azdır. Herhangi bir teknik operasyon veya işlem yapmadan önce gerekli emniyeti sağlamak operasyon veya işlemi yapan kişiye aittir. Jeneratör yalnızca yetkili ve eğitimli kişiler tarafından çalıştırılabilir.

Uyarılar

! Jeneratöre bakım yapmadan veya jeneratörü çalıştırmadan önce kitaptaki tüm uyarıları okuyunuz ve anlayınız.
! Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde kaza ve yaralanmalann artması muhtemeldir.
! Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çalıştmayınız.
! Eğer jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyansı koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun bağlantısını keserek bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çalışmasını engelleyiniz.
! Jeneratöre bakım veya temizlik yapmadan önce akünün negatif (-) kutbunun bağlantısını kesiniz.
! Jeneratör standartlara uygun şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

2 Yerleşim ve Taşıma

Aşağıdaki emniyet tedbirlerini dikkate alınız.

Uyarılar

! Elektriksel bağlantıları, ilgili standartlara uygun şekilde yapınız. Bu standartlara topraklama ve toprak hataları da dahildir.
! Jeneratörler için yapılan yakıt depolama sistemlerinin ilgili kodlara, standartlara ve diğer gereklere uygun şekilde kurulduğundan emin olunuz.
! Motor egzoz gazları personel için tehlikelidir. Kapalı mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazları ilgili

standartlara uygun sızdırmaz siyah borular ile dışarı atılmalıdır. Sıcak egzoz susturucusu ve egzoz boruları yanabilecek maddelerin teması ve personelin dokunmasına karşı korunmalıdır. Egzoz gazının tehlikesiz olarak dışarı atılmasını sağlayınız.

! Kaldırma araçları ve destek yapılarının sağlam ve jeneratörü taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz.
! Jeneratör kaldındığı zaman, tüm personel jeneratör etrafından uzak tutulmalıdır.



! Özel olarak dizayn edilmekçe jeneratörü tehlikeli olarak sınıflandırılan bir çevrede kurmayınız ve çalıştmayınız.

3. Yangın ve Patlama

Jeneratörün bir parçası olan yakıt tutuşabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin depolanmasında uygun önlemlerin alınması, yangın ve patlama riskini azaltır. BC ve ABC sınıfı yangın söndürücüler el altında bulundurulmalıdır. Personel bunların nasıl kullanıldığını bilmelidir.

Uyarılar

! Jeneratör odasını uygun şekilde havalandırınız.
! Jeneratör, jeneratör odası ve zeminini temiz tutunuz. Yakıt, yağı, akü elektrolitinin etrafa dökülmesi durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz.
! Yanıcı sıvıları motorun yakınında bulundurmeyiniz.
! Yakıtın etrafında alev, kivilçım, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Akü bağlantısını yapmadan veya akü bağlantısını sökmeden önce akü şarj cihazının beslemesini kesiniz.

- ! Ark olayından kaçınmak için topraklanmış iletken nesneleri terminaller gibi elektriğe maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz. Kırılcım veya ark, yakıt tutuşturabilir:
- ! Motor çalışıyor iken yakıt tankını doldurmaktan kaçınınız.
- ! Yakıt sisteminde yakıt sızıntısı varsa jeneratörü çalıştmayınız.
- ! Herhangi bir yangın anında personelin kolay çıkışı için acil çıkış kapısı olmalıdır.

4 Mekanik

Jeneratör; hareketli parçalardan korunmak için muhafazalıyla birlikte dizayn edilmiştir:



Buna rağmen jeneratör mahallinde çalışırken diğer mekanik tehlikelerden personeli ve cihazları korumak için önlem alınmalıdır:

Uyanlar

! Emniyet muhafazaları çkarılmış halde jeneratörü çalıştmayınız. Jeneratör çalışırken bakım yapmak veya başka bir sebepten dolayı emniyet muhafazasının yanına veya altına ulaşmaya çalışmamız.

! El, kol, uzun saçlar, sarkan elbise parçaları ve takılan hareketli parçalardan uzak tutunuz.

Dikkat: Bazı hareketli parçalar açık bir şekilde görülmemektedir.

! Jeneratör odası var ise kapısını kapalı ve kilitli tutunuz.



! Sıcak yakıt, sıcak soğutma suyu, sıcak egzoz dumanı, sıcak yüzeyler ve keskin köşelere temastan kaçınınız.



! Jeneratör mahallinde çalışırken eldiven, şapka ve koruyucu elbise giyiniz.

5 Kimyasal

Jeneratörde kullanılan yağlar, yakıtlar, ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullanılmazlarsa personele zarar verebilirler.

Uyarılar

! Yakıtı, yağı ve akü elektrolitini deri ile temas ettirmeyiniz ve yutmayınız. Eğer kazayla yutulur ise tıbbi tedavi için derhal yardım isteyiniz. Eğer yakıt yutulmuş ise kusturmayınız. Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile yıkayınız.

! Yakıt veya yağ bulaşmış elbise giymeyiniz.
! Aküyü hazırlarken aside dayanıklı bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük takınız. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen yeri bol miktarda basınçlı su ile hemen temizleyiniz.



6 Gürültü

Ses izolasyon kabini ile donatılmamış jeneratörlerin ses şiddeti 105 dBa dan fazladır. 85 dBa dan fazla ses şiddetine uzun süreli maruz kalma, işitme için tehlikelidir.



Uyarılar

! Jeneratör mahallinde çalışırken kulaklık takınız.

7 Elektriksel

Elektrikli cihazların etkili ve emniyetli çalışması, bu cihazların doğru bir şekilde yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımının yapılması ile sağlanır.

Uyarılar

! Jeneratörün yükle bağlantısı, bu konuda eğitimli ve kalifiye olan yetkili bir elektrikçi tarafından, ilgili elektrik kodlarına ve standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

! Jeneratörü çalıştırmadan önce (buna mobil jeneratörler de dahil) jeneratörün topraklamasının yapıldığından emin olunuz.

! Jeneratöre yük bağlantısı yapmadan veya jeneratörden yük bağlantısını sökmeden önce jeneratörün çalışmasını durdurunuz ve akü negatif (-) terminalinin bağlantısını kesiniz.

! Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken

yük bağlantısını yapmaya veya yük bağlantısını kesmeye kalkışmayın.



! Jeneratör üzerindeki iletkenlere,

bağlantı kablolarına ve elektrikli

parçalara vücudunuzun herhangi bir kısmı ile veya izole edilmemiş herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz.

! Yük bağlantısı yapıldıktan sonra veya yük bağlantısı söküldükten sonra alternatör terminal kapağını yerine takınız. Kapak emniyetli bir şekilde yerine takılmadıkça jeneratörü çalıştırılmayınız.

! Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yükler ve elektrik sistemlerine bağlayınız.

! Tüm elektrikli ekipmanları temiz ve kuru tutunuz. İzolasyonun aşındığı, çatladıği ve kırıldığı yerlerdeki elektrik tertibatını yenileyiniz. Aşınmış, paslanmış ve rengi gitmiş olan terminalleri yenileyiniz. Terminalleri temiz ve bağlantıları sıkı tutunuz.

! Tüm bağlantıları ve boştaki kabloları izole ediniz.

! Elektrik yangınlarında BC veya ABC sınıfı yangın söndürücüler kullanınız.

17. ELEKTRİK ÇARPMALARINA KARŞI İLK YARDIM

Uyarılar

! Elektriğe maruz kalmış kişiye, elektrik kaynağını kapatmadan önce çiplak elle dokunmayın.

! Eğer mümkünse elektrik kaynağını devre dışı ediniz.

! Bu mümkün değil ise elektrik fışını çekiniz veya elektrik kablosunu elektriğe maruz kalan kişiden uzaklaştırınız.

! Eğer bunlar da mümkün değil ise, kuru yalıtkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yalıtkan bir madde kullanarak, elektriğe maruz kalan kişiyi iletkenden uzaklaştırınız.

! Eğer kazazede nefes alıyor ise, kazazedeyi aşağıda tanımladığı gibi iyileşme pozisyonuna getiriniz.

! Eğer elektriğe maruz kalan kişi bilincini kaybetmiş ise, ayıtmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

I Solunum Yolu Açımak

- Kazazedenin başını geriye doğru eğiniz ve çenesini yukarı kaldırınız.

- Kazazedenin ağızına veya boğazına kaçmış olabilecek takma diş, sakız, sigara gibi nesneleri çıkannız.

2. Nefes alma

Kazazedenin nefes alıp almadığını, görerek, dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz.



3. Kan Dolaşımı

Kazazedenin boynundan nabzını kontrol ediniz.

4. Eğer Nefes Alamıyor fakat Nabız Var ise

- Kazazedenin burnunu sıkıca kapatınız.

- Derin nefes alarak dudaklarınızı kazazedenin dudakları ile birleştiriniz.

- Göğüs kafesinin yükseldiğini gözleyerek ağızından yavaşça üfleyiniz.

Sonra

üflemeyi bırakarak göğüs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz. Kazazedeyle dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz.

- Eğer yardım çağrımak için kazazede yalnız bırakılacaksa, 10 defa nefes vererek kısa zamanda geri dönünüz ve nefes verme işlemine devam ediniz.

- Her 10 nefes verme işleminden sonra nabız kontrol ediniz.

- Nefes alıp vermeye başladığı anda kazazedeyi iyileşme pozisyonuna getiriniz.



5. Nefes Alamıyor ve Nabız Yok ise

- Tibbi yardım isteyin veya en yakın sağlık kuruluşunu arayınız.

- Kazazedeyle iki defa nefes verin ve aşağıdaki gibi kalp masajına başlayın.



- Göğüs kafesinin birleşme yerinden 2 parmak yukanya avuç içini yerleştiriniz.

- Diğer elinizi de parmaklarını kilitleyerek yerleştiriniz.



- Kollarınızı dik tutarak, dakikada

15 defa 4-5 cm aşağı doğru

bastırınız.

- Tibbi yardım gelene kadar 2

nefes verme ve 15 kalp masajı

işlemiini tekrar ediniz.



Eğer kazazedenin durumunda düzelleme görülsürse, nabzını

kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10

nefes verme işleminden sonra nabzını kontrol ediniz.

- Nefes alıp vermeye başladığında kazazedyi, iyileşme pozisyonuna getiriniz.

6.İyileşme Pozisyonu

- Kazazedyi yan yatırınız.

- Solunum yolunun açık olmasını sağlamak için çenesi ileriye doğru bakacak şekilde başını eğik tutunuz.



- Kazazedenin öne veya arkaya doğru yuvarlanmasını sağlayınız.

- Nefes alıp vermesini ve nabzını düzenli bir şekilde kontrol ediniz. Eğer ikisinden biri durursa yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Uyarılar

! Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar su gibi sıvılar vermeyiniz.

ENGLISH

INDEKS

1. PRECAUTIONS	1
2. COMPONENT DEFINITIONS.....	2
3. IMPORTANT NOTICE TO OWNERS.....	3
4. ENGINE OIL.....	5
5. GASOLINE.....	6
6. STARTING THE ENGINE.....	7
7. STOPPING THE ENGINE	9
8. STORAGE INSTRUCTIONS	9
9. MAINTENANCE INSTRUCTIONS	9
10. MAINTENANCE SCHEDULE	12
11.TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	12
12. WARRANTY	13

1. PRECAUTIONS

WARNING / CAUTION / NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol  and the words **WARNING**, **CAUTION**, and **NOTE** have special meanings. Pay special attention to the messages highlighted by these signal words.

FOREWORD

Thank you for choosing an AKSA generator. Please read this manual carefully and review it from time to time. It contains important information on safety, operation, and maintenance.



NOTE:

The instructions herein refer to several derivatives of this generator. Your generator may not incorporate all the features or options shown.

All information in this manual is based on the latest product information available at the time of publication. Due to improvements or other changes, there may be discrepancies between this manual and your generator. Aksa reserves the right to make changes at any time without notice.

2. COMPONENT DEFINITIONS

1. Fuel tank
2. Fuel tank cap and gauge
3. Fuel shut-off valve
4. Fuel filter
5. Engine key switch (OFF, RUN, START)
6. AC socket
7. AC switch (circuit breaker)
8. Oil drain plug
9. Oil filler plug
10. Oil dipstick
11. Oil filter (AB 100ME, AB 100TE)
12. Recoil starter handle
13. Spark plug
14. Starter motor
15. Choke lever
16. Carburetor
17. Muffler
18. Air cleaner
19. Battery

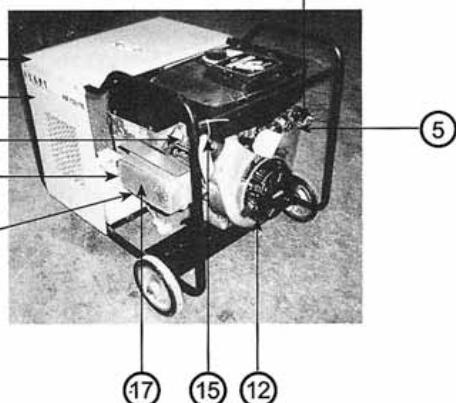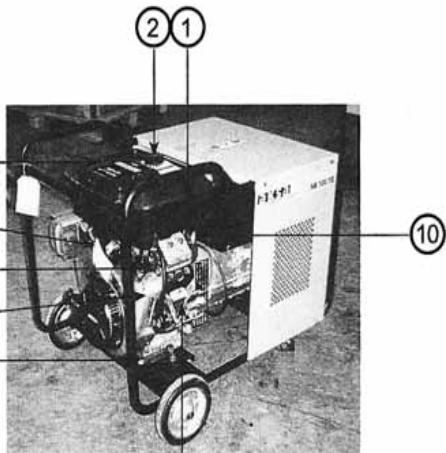

3.IMPORTANT NOTICE TO OWNERS



WARNING:

You must take precautions to reduce the chance of accidents or injuries resulting from operation of this generator. Some of the important safety precautions you should take are:

- Before first use of your generator, read this owner's manual carefully to become familiar with the generator's features, safety, and maintenance requirements.
- When operating the generator, keep the generator at least 1 m (3 ft.) from any combustible materials. Always clear away any materials on the ground such as dry grass, leaves, brush, and flammable liquids before starting up the generator.
- Comply with all fire prevention regulations in your area. Keep a fire extinguisher close by whenever using a generator in areas where dry grass, leaves, or other flammable materials are present.
- Do not connect your generator to any circuit or receptacle receiving electrical power (home, office, etc.) from any other sources as this is likely to result in a fire and damage to all electrical systems.
- Do not connect generator to building electrical system unless you open (turn off) the building's main power switch. Hazardous electricity can backfeed into power lines.
- Do not enclose the generator, as it relies on free air circulation to cool the engine. Enclosing the unit can create a fire hazard resulting from entrapped gas fumes and overheating which can result in damage to the engine and other components.
- Be sure that uninterrupted air flow reaches all cooling shrouds, rotor fans etc.
- Do not run the generator for any use which exceeds its rated capacity.
- This generator is not waterproof. Do not operate the generator in rain or snow or wash it by spraying water on it.
- Do not operate the generator with wet hands or you may receive an electric shock.
- Do not handle power cords that have damaged insulation or are wet, as you may receive an electric shock.
- All electrical cables, extension leads and appliances must be in sound condition, as defects in any of these areas may affect the insulation properties of other components.
- Operational Warning ! : If only single phase load operation required for the 3 phase generator sets; make sure load capacity on the single phase does not exceed %30 of the nominal power of the generator set. Otherwise it will damage the generator set permanently and the damage will not be covered under manufacturer's warranties.


- To ensure maximum safety, only fully insulated equipment should be connected to this generator.
- The generator incorporates built-in miniature circuit-breakers which are activated within 10 seconds of a short-circuit occurring. These circuit breakers must not be replaced with ordinary miniature circuit-breakers.
- Do not start the engine or let it run indoors and do not install in a recreational vehicle (RV), boat, or other location where ventilation is inadequate. Exhaust gas contains carbon monoxide, a potentially lethal gas that is colorless and odorless.
- Keep children and pets away from the generator, electric power cords, and work areas at all times.
- Place the generator in a horizontal position on firm, level ground.
- Do not operate the generator unless covers and other components are properly installed.
- Do not modify your generator. Modifications or removal of original equipment may make the generator unsafe.
- This generator should be operated by adults only. Do not let children operate this machine.
- Do not get close to or touch any moving parts or heated areas such as the engine and exhaust system.
- Carefully note any instruction labels indicating hot surfaces on the generator.
- Observe periodic maintenance requirements your authorized Aksa dealer is trained and equipped to perform maintenance service.
- Do not adjust the factory-set engine speed.
- Exercise extreme care if using starting aids. Any fuel containing such fluids is highly volatile and may cause unexpected engine kick-back when recoil starter is pulled.
- Do not fill the engine generator set with fuel during operation.

4. ENGINE OIL

Use a high quality detergent oil of API (American Petroleum Institute) service class SC, SD, SE, SF or SG . Using other oils or extending oil change intervals longer than recommended can cause engine damage.

A logo or symbol on oil containers identifies the API service class and SAE viscosity grade.

Use the chart to select a viscosity rating based on the seasonal temperatures in your area.

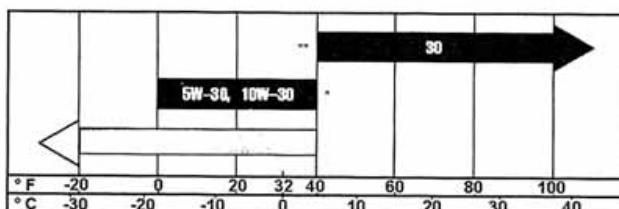


- * Use of multi-viscosity oils (10W-30,etc) above 4°C will result in high oil consumption and possible engine damage. Check oil level more frequently if using these types of oil.
- ** SAE 30 oil, if used below 4°C will result in hard starting and possible engine bore damage due to inadequate lubrication.

Engine oil level

Check the engine oil level with the engine oil dipstick.

1. Make sure the engine is stopped, level, and is cool so the oil has had time to drain into the sump.
2. Clean the area around the dipstick before removing it.
3. Remove dipstick; wipe oil off. Reinsert the dipstick into the tube and press all the way down.
4. Remove the dipstick and check the oil level. The oil level should be up to, but not over, the "FULL" mark on the dipstick.
5. If the level is low, add oil of the proper type, up to the "FULL" mark on the dipstick. Then recheck.
6. Tighten dipstick and oil cap firmly before starting engine.

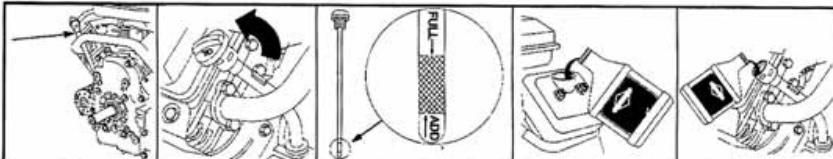



CAUTION:

Never operate the generator if the engine oil level is below "ADD" limit line.




CAUTION:

The generator should be placed on level ground when refilling oil. Over filling will result causing the oil temperature to increase to the danger level. If too little oil is added, serious engine damage could result.

Engine oil change

Change oil after first 8 hours of operation. Therefore, change oil after every 50 hours of operation. Change oil after 25 hours, if engine is operated under heavy load or high ambient temperatures.

1. Remove drain plug and drain oil while the engine is warm.
2. Replace drain plug.
3. Remove dipstick and refill with new oil of recommended grade.
4. Pour fresh engine oil through the oil filler hole until oil flows from it.
5. Install and tighten the oil filler plug.

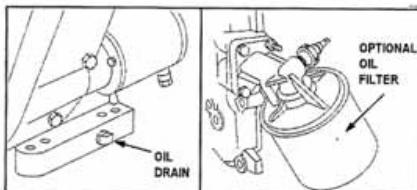

Oil filter change (For only AB 100 TE and AB 100 ME model generators)

Replace oil filter after every 100 hours of operation. Drain oil and replace with new oil before removing used oil filter. Before installing new filter, lightly oil filter gasket with fresh, clean oil. Screw filter on by hand until gasket contacts oil filter adapter. Tighten 1/2 to 3/4 turn more.

5. GASOLINE

Aksa recommends that you use unleaded gasoline containing no alcohol, with at least 85 pump octane ((R+M)/2 method). Regular leaded gasoline containing no alcohol may also be used. Blends of unleaded gasoline and ethanol (grain alcohol) are commercially available in some areas. These blends may be used, provided they contain no more than 5% ethanol. Be sure the gasoline-ethanol blend you use has at least 85 pump octane as recommended for unleaded gasoline without any alcohol.

DO NOT USE GASOLINES CONTAINING METHANOL (Methyl or wood alcohol), even if they contain cosolvents and corrosion inhibitors for methanol. Fuel system damage and performance problems resulting from the use of such fuels are not the responsibility of Aksa and may not be covered under the limited warranty.



WARNING:

Gasoline is extremely flammable and toxic. Always observe the following precautions when refueling.

- Do not fill over-fill. Allow space in fuel tank for fuel expansion.
- Refuel in a well ventilated area.
- Do not smoke, and keep away from open flames and sparks.
- Be careful not to spill fuel. If you do, wipe it up immediately.
- Make sure the engine is off and avoid spilling fuel on a hot engine.
- Avoid prolonged contact with skin and breathing of gasoline vapor.
- Refuel in a safe place. Move the generator at least 3 m (10 ft) from its operating location. Open the fuel cap slowly to release any pressure which may have formed in the fuel tank. Return the generator to its original location before re-starting the engine.




CAUTION:

- Always use fresh gasoline. Gasoline kept in the fuel tank for long periods of time will produce varnish and gum, which can damage the engine.
- Fuel additives or special starting fluids should not be used because seals and other rubber composition may be damaged.

Before Starting

Turn the fuel shut-off valve 1/4 turn counterclock-wise before starting the engine.

If engine equipped with rocker style stop switch, push I (RUN) before starting.

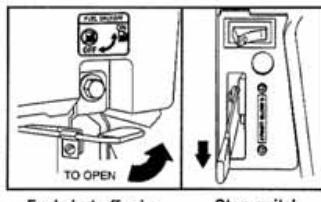

6.STARTING THE ENGINE

To start the engine:

1. Ground the generator by connecting a heavy wire to the ground terminal and an external ground source.




WARNING:

The generator must be grounded to prevent electrical shock or damage to the generator if an appliance is faulty or becomes damaged during use.

2. Check the oil and fuel level.
3. Disconnect any load from the generator.
4. Move throttle control to RUN or FAST position.
5. Move choke control to CHOKE or START position.


Rewind Starter

6. Grasp rope handle as illustrated and pull slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to overcome compression, prevent kickback and start engine. Repeat if necessary with choke off and throttle control in FAST position. When engine starts, operate in FAST position.

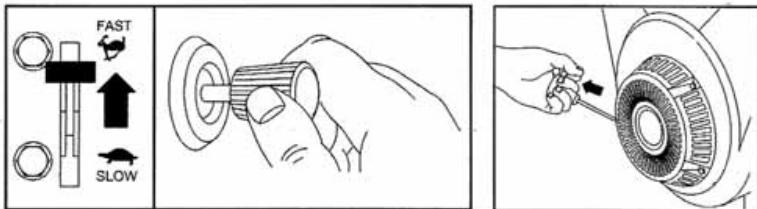

Electric starter

7. Turn key to start. Repeat if necessary with throttle control in FAST position. When engine starts, operate in FAST position. Use short starting cycles (15 secs. per min.) to prolong starter life.
Extended cranking can damage starter motor.
8. After warming up the engine, return the choke lever.
9. Allow the engine to run for at least 1 minute before connecting any electrical equipment to the generator.

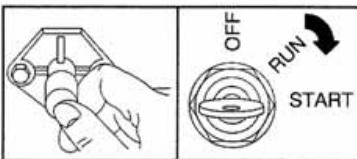

WARNING:

Be careful not to touch the engine or exhaust pipe, when they are hot, or you may be burned.

USING THE GENERATOR



CAUTION:

Be sure that the voltage rating of any electrical equipment complies with the rating plate on the generator.

7. STOPPING THE ENGINE


To stop the engine:

1. Remove any connected electric appliance.
2. Allow the engine to keep running for approx. 2 minutes
3. Do not move choke control to CHOKE to stop engine. Backfire or engine damage may occur. Move throttle control to SLOW position and then push rocker switch to 0 (STOP) or turn key to OFF, if so equipped. Always remove key from switch when equipment is not in use or left unattended.
4. Close the fuel shutoff valve.



CAUTION:

Never stop engine abruptly. This will cause rapid heat build up, resulting in severe engine damage.

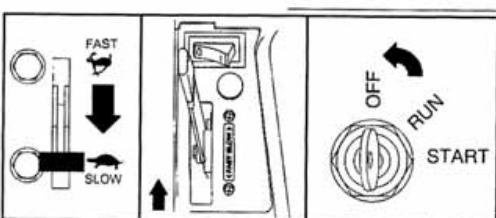


8. STORAGE INSTRUCTIONS

1. Remove all fuel from tank and run engine until it stops from lack of fuel.
2. While engine is still warm, drain oil from crankcase. Refill with fresh oil of recommended grade.
3. Remove spark plug and pour about 30 ml of engine oil into cylinder. Replace spark plug and crank slowly to distribute oil.
4. Clean dirt and chaff from cylinder, cylinder head fins, blower housing, rotating screen and muffler areas.
5. Store the generator in an upright position, in a dry, well ventilated area, with a cover placed over it.

9. MAINTENANCE INSTRUCTIONS


▲ To prevent accidental starting:

Remove spark plug wires and disconnect battery at negative terminal, when servicing the engine.



Air cleaner

1. Unhook clips both sides of cover and remove cover.
2. Carefully slide pre-cleaner off cartridge. To service pre-cleaner, wash in liquid detergent and water. Squeeze dry in a clean cloth. Saturate in engine oil. Seize in clean, absorbent cloth to remove all excess oil. Replace if very dirty or damaged.
3. Remove knob and cartridge plate. Carefully remove cartridge to prevent debris from entering carburetor. To service cartridge, clean by tapping gently on a flat surface. Do not oil cartridge. Replace if very dirty or damaged.

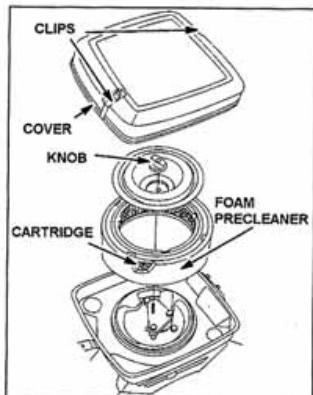

Note:


Do not use petroleum solvents, e.g., kerosene, nor pressurized air to clean cartridge. They will cause cartridge to deteriorate.

4. Reinstall cartridge, cartridge plate and knob.
5. Reassemble pre-cleaner on cartridge.
6. Replace cover and reattach clips to body.


Keep engine and parts clean

Remove dirt and debris with a cloth or brush. Do not clean with a forceful spray of water because water could contaminate fuel system.

Daily (more often, if needed) remove grass, chaff and dirt from finger guard on rewind starter engine or rotating screen on electric starter engine, to prevent engine damage caused by overheating.



To assure smooth operation, keep governor linkage, springs and controls free of debris.



Daily or more often, before running engine, clean muffler area to remove all grass and combustible debris.


Grass or chaff may clog the air cooling system, especially after prolonged service cutting tall, dry grass. Clean area shown to prevent overheating and engine damage.



Replace spark plug


Use only Briggs & Stratton Spark Tester to check for spark.

Replace fuel filter every year.

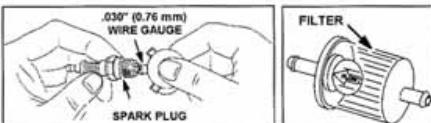

Battery

The battery solution must be kept between the MAX and the MIN level lines at all times. If the level drops below the MIN level line, add DISTILLED WATER ONLY until the fluid level reaches the MAX level line.



WARNING

Battery acid is poisonous and corrosive. Avoid contact with eyes, skin, clothing, and painted surfaces. If battery acid comes in contact with any of these, flush immediately with large amount of water.

CAUTION

When disconnecting the battery terminals, be sure to remove the negative terminal first, then remove the positive terminal. When connecting the battery terminals, be sure to connect the positive terminal first, then the negative terminal.

When the engine will not be used for a month or longer, remove the battery and store it in a cool, dark place.

10. MAINTENANCE SCHEDULE

It is important to inspect and maintain your generator regularly. Follow the chart below. At each interval, be sure to perform the indicated service.

Item to be serviced	Interval	Every 8 hours or daily	25 hours	50 hours	100 hours	Yearly
Check oil level		*				
Change oil *				*	/ Note 1	
Check oil filter *					*	
Clean air cleaner pre-cleaner			*	/ Note 2		
Clean air cleaner cartridge					*	/ Note 2
Clean cooling system					*	/ Note 2
Replace spark plugs						*
Check battery				*		
Replace in-line fuel filter						*
Check valve clearance						*

* Change oil after first 5 hours, then after every 50 hours.

Note 1: Change oil every 25 hours when operating under heavy load or in height temperatures.

Note 2: Clean more often under dusty conditions or when airborne debris is present. Replace air cleaner parts, if very dirty.

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENSET MODEL		AB 30M	AB 110ME	AB 110TE
		AB 110MEK	AB 110TEK	
Briggs - Stratton ENGINE	Vanguard Type	INTEK	350447	350447
	Type	OHV, four stroke, Air cooled		
	(3600 rpm) Power	5,5 HP	18 HP	
	Start System	Manual (re coil)	Electric start (Battery included)	
	Fuel Type	Unleaded or Super Gasoline		
	Fuel Tank Capacity	4 L	16 L / 22L	
	Run time at 50% load	1 h. 3 min.	4 h. 50 min. 6 h. 39 min.	
ALTERNATOR	Oil Capacity	0,6 L	1,7 L	1,7 L
	Rated power/equivalent kVA	2kW	8kW	8kW/10kVA
	Voltage (mono/three phase)		230 V	230/400 V
	Rated current	8,7 A	34 A	14 A
	Max. Power/equivalent kVA	2,4kW	8,8kW	8,8kW/11kVA
	Type	Self excited		
	Phase	Single phase	Single phase	Three phase
GENSET	Dimensions; LxWxH	Open Type	64x45x59cm	91x74x75cm
		Canopied	-	98x62x90cm
	Set weight	Open Type	43 kg	122 kg
		Canopied	-	195 kg
				195 kg

12.WARRANTY

Gurantee: Faults giving right to a claim under guarantee. - The seller promises to remedy any operaing defect due to a fault in design, material or workmanship.

The seller's guarantee cannot be claimed against where a fault arises from materials supplied by the buyer or from a design required by him. The guarantee excludes consequential loss or damage under the circumstances outside the manufacturer's control. It also does not cover replacement or repair resulting from normal wear and tear of the equipment, damage or accident due to negligence, carelessness, poor maintenance or misuse of this equipment.

The guarantee is strictly limited to free replacement or repair at our factory of the parts showing a defect in material or workmanship. The supplier cannot be held responsible for the direct or indirect consequences resulting from any faulty part.

This guarantee is valid only under the conditions that the generator is used that the customer fulfils his responsibilities fully recited here and in users manual.

Duration and start of the guarantee - This guarantee, unless otherwise stated, only covers faults which occur during a period of twelve months (guarantee period).

The guarantee period runs from the date of shipment.

If the delivery is delayed, the guarantee period is extended by the length of the delay.

Damages - The responsibility of the seller is strictly limited to the obligations stated above and it is expressly agreed that the seller will not be liable for any damage to the buyer for any sustained prejudice such as injuries to persons, damage to belongings other than the one(s) stated in the contract, loss of profit.

The guarantee clause is only granted to the original purchaser and cannot be transferred to a second buyer.

Insurance of staff - In the event of an accident arising at any time and for any reason, the responsibility of the seller is strictly to his own staff and his own equipment.

Note - All orders given orally or in writing and the acceptance of our offers also involve the formal acceptance of our sales conditions.

The shipping expenses on a claim under guarantee are at the customer's expense.

Aksa Power Generation



AKSA JENERATÖR SANAYİİ A.Ş.



DECLARATION OF CONFORMITY AT - UYGUNLUK BEYANI

Üretici / Manufacturer : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Adres / Adress : Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma No:10 Kavacık - Beykoz / İstanbul

Ürün Kodu Product Code(s) : /

Ürün Açıklaması : Benzinli Portatif Jeneratör

Production Description : Gasoline Portable Genset

Deklerasyon / Declaration

Aksa Jeneratör San. A.Ş. olarak, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki Avrupa Birliği direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

On behalf of AKSA Jeneratör San. A.Ş., We declare that above information in relation on the supply/manufacture of this in product is in conformity with the below stated standarts, EC directives and provisions of them.

Avrupa Birliği Direktifleri / EC Directives

2006/42/AT : Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/EC : Machinery Safety Directive

2004/108/AT : Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility Directive

2006/95/AT : Alçak Gerilim Yönetmeliği

2006/95/EC : Low Voltage Directive

Standartlar / Standarts

• TS EN ISO 12100:2010 : Makinelerde Güvenlik - Tasarım İçin Genel Prensipler –Risk Değerlendirilmesi ve risk azaltılması

EN ISO 12100:2010 : Safety of machinery — General principles for design-Risk assessment and risk reduction

• TS EN ISO 3744:2010 : Akustik - Güçlü Kaynakların Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basinci Künlüklerak Tayini - Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanın Mühendislik Metodu

EN ISO 3744:2010 : Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

• TS EN 60204-1 : Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar

EN 60204-1:2011 : Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

• TS EN 12601:2010 : Gidip Gelme İçten Yanmalı Motor Tahliki Jeneratör Grupları- Güvenlik

EN 12601:2010 : Reciprocating internal combustion engine-driven generating sets-Safety

• TS EN 61000-4-2:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-2: Deney Ölçme Teknikleri-Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi

BS EN 61000-4-2:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and Measurement Techniques. Electrostatic Discharge Immunity Test

• TS EN 61000-4-6:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-6: Deney Ölçme Teknikleri-Radyo Frekans Alanlarının Neden Olduğu Temaslı Rehatsızlıklar Karşı Bağışıklık

BS EN 61000-4-6:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and Measurement Techniques. Immunity to Conducted Disturbance Induced By Radio -Frequency Fields

• TS EN 614-1+A1 : Makinelerde güvenlik – Ergonomik tasarım prensipleri-Bölüm 1:Terminoloji ve genel prensipler

EN 614-1:2006+A1(2009): Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1 : Terminology and general principles

Yayın / Issued by : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Yer - Tarih / Place - Date : İstanbul -

Firma Adına Yetkili : Yahya Özbelli

Name of Authorized Representative

Unvan / Title : İşletme Müdürül / Plant Manager

İmza / Signature

AKSA JENERATÖR YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

AVCILAR

MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. DEMET SOK. NO:132 AVCILAR/İSTANBUL
T: 0 212 428 66 66 PBX F: 0 212 423 22 22

BAĞCILAR

EVREN MAH. KOÇMAN CAD. EMRE SOK. NO:1/2 GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel: 0212 550 53 36 Fax : 0212 657 55 07

KAĞITHANE

ÇAĞLAYAN MAH. KAĞITHANE CAD. NO:93 KAĞITHANE
T: 0212 210 90 37-38 F: 0212 210 08 81

KARAKÖY

NECATİBEG CAD NO.74 KARAKÖY / İSTANBUL
T: 0212 251 92 48 / 293 07 32 - 33 F: 0212 251 92 64
DOLAPDERE SAN. SİT. 13.ADA NO:9 İKİTELLİ
T: 0212 671 35 48 - 49 F: 0212 671 35 41

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

AYDINEVLER ÂŞIK VEYSEL SOK. AK PLAZA NO:24 KÜÇÜKYALI/MALTEPE
T:0216 489 68 68 PBX F:0216 489 21 60

İSTANBUL DIŞI SERVİS NOKTALARI

ANKARA

ÖVEÇLER 86. SOK. NO.7/A ÇANKAYA
T: 0312 472 71 71 F: 0312 472 76 01

ADANA

TURHAN CEMAL BERİKER BUL. ADANA İŞ MERKEZİ
A BLOK NO:24/27 YEŞİLOBA SEYHAN
T:0322 428 11 61 PBX F: 0322 428 15 40

ANTALYA

ASPENDOS BULVARI YEŞİLOVA MAH. 198/2-3 MURATPAŞA
T: 0242 322 16 88 – 322 91 88 F: 0242 322 97 55

BODRUM

CUMHURİYET CAD. KİVLİCİM İŞ MERKEZİ
A-BLOK NO:24 ORTAKENT
T: 0252 358 70 30 F: 0252 358 70 25

BURSA

NİLÜFER TİC. MRK. ALAADİNBEY MAH. 70 SK.
NO:12/B NILÜFER
T: 0224 443 53 15-16-17-18 F: 0224 443 53 19

DENİZLİ

İZMİR ASFALTI NO:56 GÜMÜŞLER
T: 0258 371 71 10 - 372 08 44 F: 0258 372 09 46

GAZİANTEP

FATİH MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:153
ŞEHİTKÂMİL
T: 0342 321 39 59 F:0342 321 37 67

İZMİR

KAZIM DİRİK MAH. YENİYOL ANKARA CAD.
NO:75 BORNNOVA
T: 0232 462 24 62 - 461 82 82
F: 0232 462 24 63 - 462 24 40

KOCAELİ

İSTASYON MAH. (E-5 ESKİHİSAR SAPAÇI) 1456. SOK.
NO:20 GEBZE
T: 0262 656 37 37 F: 0262 656 37 33

KAYSERİ

OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:207/H MELİKGАЗİ
T: 0352 331 97 77-78 F: 0352 331 97 71

DİYARBAKIR

ERGANİ YOLU I. KM. I. SAN. SİT. CAMİİ KARŞISI
ASTAY PLAZA YENİSEHIR
T: 0412 255 12 21 - 255 12 22 F: 0412 262 00 92

TEKİRDAĞ

ALIPAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI HANIMELİ APT.
NO: 60-66/D-C ÇORLU
T: 0282 692 61 22 - 23 - 32 F: 0282 692 61 18

TRABZON

YAVUZ SELİM BULVARI MANOLYA SİTESİ NO:281
T:0462 230 10 60-61 F: 0462 230 10 64

BRANCH OFFICES & WAREHOUSES



ALGERIA

Aksa Générateurs Algérie
Zone Industrielle Oued Smar Lot
N° 55 Harrach / Alger / Algérie
T : + 213 23 92 06 56-57-58
F : + 213 21 92 06 59
contact@aksa-dz.com



CHINA

Aksa Power Generation Co. Ltd.
No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T : + 86 [0] 519 851 50 205
F : + 86 [0] 519 851 50 130
e-mail: aksa@aksapowergen.com



GHANA

Aksa Power Generation (Ghana)
11 Trinity Avenue, East Legon,
Greater Accra, Ghana
T : +233 206 99 88 00
e-mail: info@aksaghana.com



IRAN

Aksa Iran
Unit 2, No: 8, Corner of 6th Alley, 24 th meters.
Str. Farhang Sq, Sa'adat Abad, Tehran / Iran
T : +9821 2234 5295
F : +9821 2234 5196
e-mail: info@aksairan.com



IRAQ

Aksa Power Generation (Iraq)
English Village House
No:353 Arbil / Iraq
T : + 964 [0] 770 761 12 20
e-mail: export@aksa.com.tr



KAZAKHSTAN

Aksa Kazakhstan
Kazybek Bi Street, 65/107 Corner Of
Furmanova Street Almaty District
050026 Almaty / Kazakhstan
T : +7 727 338 48 47
e-mail : aksa@arn.kz



RUSSIA

Aksa Russia
119530, Moscow Ochakovskoe Highway,
29, BC 'WEST PARK'
T : +7 495 710 88 62
F : +7 495 710 88 62
e-mail : info@aksaRussia.ru



SINGAPORE

Aksa Far East(Pte) Ltd.
94 Tuas Avenue 11
639103 Singapore
T : + 65 6863 2832
F : + 65 6863 0392 - 6863 2956
e-mail: aksafe@aksaforeast.com.sg



UNITED KINGDOM

Aksa International (UK) Ltd
Unit 6, Pine Court Walker Road, Bardon Hill
Coalville Leicestershire, LE67 1S2 U.Kingdom
T : + 44 [0] 1530 837 472
F : + 44 [0] 1530 519 577
e-mail: sales@aksa-uk.com



SOUTH AFRICA

Aksa Power Generation (South Africa)
109 Roan Crescent, Corporate Park North,
1685, Midrand, Johannesburg
South Africa
T: +27 60 774 64 88
e-mail : aksa@aksa.com.tr



U.A.E.

Power Generation FZE
Po Box:18167 Jebel Ali Free Zone
Warehouse No.RA08 / LC07 Dubai / UAE
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae



VIETNAM

Aksa Vietnam
28 Ter B Mac Dinh Chi Street Dakao
Ward District 1, HCM City - Vietnam
T : + 84 8 391 47 014
F : + 84 8 391 47 015
e-mail: vietnam@aksapowergen.com

aksa

JENERATÖR

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanımlarla yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esasları'na Dair Yönetmelik uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin GARANTİ BELGESİ tarafından verilmiştir.


Belge Numarası : 85233

Belge İzin Tarihi : 18-06-2010

MALİN;

CİNSİ	JENERATOR	MALİN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİ
MARKASI	AKSA	MALİN TÜKETİCİYE TESLİM YERİ
MODELİ / SERİ NUMARASI		FATURA TARİHİ/ FATURA SAYISI

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİMANIN

ÜNVANI	AKSA JENERATOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ RÜZGARIBAHCE MAH. ÖZALP CİKMАЗI NO:10 34805, KAYACIK - BEYOZO / İSTANBUL
MERKEZ ADRESİ	
TEL / FAX	0 216 681 00 00 / 0 216 681 57 81
YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI	GENEL MÜDÜR
YETKİLİ KİŞİ İMZASI / KAŞE	

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malin temiz temizlikten itibaren baslar ve 2 (iki) yıldır.
 2. Malin bütün parçaları cerisinde orzformosu, durumunu, türmamız garantisini kapsamindadir.
 3. Malin bütün parçaları datihî olmak üzere tamiri firmamız garantisine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 [yirmi] iş günüdür.
 4. Malin garanti süresi cerisinde orzformosu, durumunu, türmire gecen sure garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 [yirmi] iş günüdür. Bu süre mata iliskin arzannan servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, boyut, acentesi, temsiliği, İthalatcısı veya İmalatçısı tarafından itibaren baslar. Tüketicinin arzaz bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadelî taahhüdü mekup veya benzeri bir yolla yapması mümkün değildir. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Sanayi malının arzannı 10 İş günü cerisinde giderilmemesi halinde, İmalatçı veya İthalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketiciin kullanımına tohuz etmek zorundadır.
 5. Malin garanti süresi cerisinde, gerek malezame ve isicilik gerekece montaj hatalarından hicbir ücret talep etmemeksiniz yopiclacaktn.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin,

 - Tüketicisiye teslim edilgi torihten itibaren, berilinen garanti süresi içerişinde farklı arzaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arzaların malden yararlanamamayı süleki kılmasa,
 - Tamiri için gereken azamı sürenin aşılması,

• Firmamın servis istasyonunun mevcut olmaması, halinde sırasıyla; satıcı, boyut, acentası, temsiliği, İthalatçı veya İmalatçı-İşleteci içinden birisinin düzenleyeceği raporda arzannın tamirinin mümkün bulunmadığının belirtilmesi, durumlarında tüketici malin üzerinde değişirilişini gösteren beldeyi indirme veya oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Malin kullanım kalıcılığını ya da onarım hakkını kullanılmamasında, kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak cıkabilecek sorunları için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Nor: Servisin Müdahalesi sırasında müsteri tarafından bu belge veya fatura ibraz edilmesi zorundadır.

GARANTİ DİŞİ DURUMLARI

1. Satın alınan jeneratörlerin devreye alma isimleri AKSA Jeneratör, yetkili servislerince yapılmış, müsterinin kendisi veya başka bir servise yapılmamalıdır. Aksi durumda Jeneratör, garanti kapsamı dışına çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, saadet işlemenin ücretini ödemeli, müsteri karsılıyacaktır.
 2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerinizin, peryodik bakım azeleğinde belirlilen tüm bakımını, Aksa Jeneratörün yetkili servislerine ücreti karşılığında yapılmmalıdır. Bu bakımından herhangi birisinin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 3. AKSA Jeneratör tarafından onaylanmayan maizeme kullanım sonucu gereklidirken arızalar, ihmal sonucu oluşan arızalar, yanlış kullanma, yanlış yeterlesin uygun olmayan şartlardaki depolama duvarlarından kaynaklanacak arızalar ve yetkililerin olmayan servisler ve sahipler tarafından tamir, bakım veya mühürlere Jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 4. Satın alınan jeneratör 6 ayı içerisinde devreye alınmayaçsa, jeneratörde ait depolama koşulları sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama (konservasyon) işleminin yapılması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 5. Kamyon Üstü testimlerde, nakliye ve sorumluluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere kamyon üstünde testiminden sonra, stork ismine kadar makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi tarihimi müsteri tarafından olmalıdır. Bu esnada olusacak hizan ve urazılardan jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 6. Soğutma sistemi, silindir gömlek veya bloğunda karmalama, erozyon ve tortu oluşması içinklemmesi gereken kimyasalların eklenmesi durumunda, clusan arızaların jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 7. Satın alınan jeneratörlerle garanti süresi içerisinde, orijinal ekipmanları ve projesi haricinde senkron, ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vb ilave ekipman veya proje yapılamaz. Aksa Jeneratörün onaylı olmadan yapılmrsa, jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 8. Deprem, sel, su baskını, yıldırım, dırmış ve benzeri doğal felaketlerden ve sebekeden kaynaklanan arızalarla jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 9. Jeneratör gürçüne uygun sebebe kontaktörü üzerinden, jeneratör nominal akımından fazla akım çekilmesinden kaynaklanan sebebe kontaktör, şarj redresörü ve istihä gibi ürünlerde olusacak arızalarдан Aksa Jeneratör sorumlu değildir.
 10. Kullanılan yakıt, yaşı ve soğutma suyu kalınlama kırıçıklarında verilen özelliklere sahip olmalıdır. Aksi halde olusacak arza ve hasarlarla jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
 11. Jeneratör uzun süre çalıştırılmasa aküye hasar olur. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün sıfır içi jeneratörün hafifada 1 gün çalıştırılması gerekmektedir. Aksi halde olusacak arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.

aksa

JENERATÖR

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanımlarla yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esasları'na Dair Yönetmelik uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin GARANTİ BELGESİ tarafından verilmiştir.


Belge Numarası : 85233

Belge İzin Tarihi : 18-06-2010

MALİN;

CİNSİ	JENERATOR	MALİN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİ
MARKASI	AKSA	MALİN TÜKETİCİYE TESLİM YERİ
MODELİ / SERİ NUMARASI		FATURA TARİHİ/ FATURA SAYISI

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİMANIN

ÜNVANI	AKSA JENERATOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	ÜNVANI
MERKEZ ADRESİ	EVREN MAH. CAMİL YOLU CAD. NO:5, 34212 GÜNEŞLİ, BAĞCILAR / İSTANBUL	ADRESİ
TEL / FAX	0 212 478 66 66 / 0 212 657 55 16	TEL/FAX
YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI	GENEL MÜDÜR	YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI
YETKİLİ KİŞİ İMZASI / KAŞE		YETKİLİ KİŞİ İMZASI / KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren basır ve 2 (iki) yıldır.
- Malin bütün parçaların dahil olmak üzere tamamı firmamızı garantisini kapsamındadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde gecen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür.
- Bu sürede malin ilkişik orzunun servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satışısı, bayii, acentesi, temsilciliği, iihadatısı, veya imalatıcı, veya imalatçı üreticisinden bilinir. Bu süre içinde itibaren başlı, tüketiciyi arza bildiriminin; telefon, faks, e-posta, iade-i takdirhüCRET muktedir veya benzeri bir yolla yapılması mutlakdır. Ancak, uysusuzluk halinde, imalatçı veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malin tüketiciin kullannıma tehsis etmek zorundadır.
- Malin garanti süresi içerisinde, gereklidir malzemeye ve işçilik gerekece montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişimlerin parça bedeli ya da başka herhangi bir adında ücret talep etmekten yopçılıktır.
- Tüketicinin oranın hakını kullanmasına rağmen malin, • Tüketicije teslim edildiği tarihen itibaren, belilinen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirilen en garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların malın yararlanamaması, sürekli kliması, • Tamiri için gerekli olanı sürenin aşılması, • Firmamın servis istasyonunun mevcut olmaması (halinde sırasıyla: satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı) veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenlenmeyeceği rapora arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malin ücretlis değişirilmesini, bedel iadesi veya cyip oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanımınasından, kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak cıkabilecek sorunları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve İstekbelenin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

GARANTİ DİŞİ DURUMLAR

- Sohn alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri AKSA Jeneratör' yekili servislerince yapılmalıdır, müsterinin kendisi veya başka bir servise yapılmamalıdır. Akse durumda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, sadece işlemen yepildiği mekan için geçerli olup, yeni bir yerde kullanım için tekrar AKSA Jeneratör yekili servislerince devreye alınmalıdır.
- Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimiz, periyodik bakım çerçevesinde belirlilen tüm bakımları, Aksa Jeneratörün yekili servislerine ücreti karşılığında yapılmamalıdır. Bu bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması, durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- AKSA Jeneratör tarafından onaylılmayan malzemeler kullanıma malzeme kullanımına gereklesen arızalar, ihmal sonucu oluşan arızalar, yanlış kullanım, uygun olmayan şartlardaki depolama duvarlardan kaynaklanacak arızalarda ve yekili olmayan servisler ve schislar tarafından tamir, bakım veya müdühhelerde jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Sohn alınan jeneratör 6 ay i cerisesinde devreye alınmayacağırsa, jeneratöre ait depolama koşulları sağlanamak kaydı ile baktelebilir. Garanti süresi içerisindeki bir makinanın depolama (konservasyon) süresinin, yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Kanyon üstü testiminde, nakkileye sorumluluğu, indireme sorumluluğu da dahil olmak üzere kanyon üstünde testiminden sonra, start işlemine kadar makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi taramanın müsterinin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu esnada olusacak hasar ve arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Soğutma sisteme, silindir gömlek veya bloğunda karmalamalar, erozyon ve tortu olusmasası için eklemmesi gereken kinyasalların eklenmemesi durumunda, oluşan arızalardan jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Suh alıntı jeneratörlerde garanti süresi içerisinde, orijinal ekşimantan ve projesi hizmetinde senkron, ilave kompresör, pano, transfer pano vb. ilave ekipman veya projel yaplamaz. Aksa jeneratörün onaylı olmadan yapıllması, jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve benzeri doğal afetler gibi çevreler eklerden ve sebekeden kaynaklanan arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Jeneratör, gücü uygun seviyen sebeke kontakörü üzerinden, jeneratör nominal akımından fazla akım cekiminden kaynaklanacak sebeke kontakörü, sahi redresörü ve istifa gibi ürünlerde olusacak arızalardan Aksa Jeneratör sorumlu değildir.
- Jeneratör, yok ve seçimde uygun seviye kolumna kitapçıklarında verilen özeliklere sahip olmalıdır. Aksi halde olusacak ariza ve haftalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa okuyu bosaltır. Motorun yoğunlanması, uzun ömrülü olması ve akının sona ermesi gerekmemektedir. Aksa halde olusacak arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.

Genel Müdürlüğü / Head Office

TÜRKİYE / TURKEY

Rüzgarlı Bahçe Mah.
Özalp Çıkmazı No:10, 34805
Kavacık, Beykoz - İstanbul
T: + 90 216 681 00 00
F: + 90 216 681 57 81
E-mail:aksa@aksa.com.tr

Aksa Servis / Aksa Service

TÜRKİYE / TURKEY

Murat Bey Beledesi,
Güney girişü Cad. No: 8
34540 Çatalca / İSTANBUL
T : + 90 212 887 11 11
F : + 90 212 887 10 20
e-mail: info@aksaservis.com.tr

Aksa Kiralama / Aksa Rental

TÜRKİYE / TURKEY

Murat Bey Beledesi,
Güney girişü Cad. No: 8
34540 Çatalca / İSTANBUL
T : + 90 212 887 12 12
F : + 90 212 887 15 25
e-mail: aksakiralama@aksakiralama.com.tr

B.A.E. / U.A.E.

Aksa Middle East
Post Box. No:18167 Jebel Ali Free Zone
Dubai - United Arab Emirates
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail:sales@aksa.ae

Fabrikalar / Factories

TÜRKİYE / TURKEY

Taşocağı Yolu No:22
Mahmutbey Bağcılar
İSTANBUL
T : + 90 212 446 43 01
F : + 90 212 446 43 00
e-mail: aksa@aksa.com.tr

ÇİN / CHINA

No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T : + 86 (0) 519 856 01 250
F : + 86 (0) 519 851 50 132
e-mail: aksa@aksapowergen.com